

Belægning med acodrain



Belægning med acodrain

Beskrivelse og kvalitetssikring

Beskrivelse af opgaven: Opgaven er en belægningsopgave med herregårdssten (eller anden sten) og acodrain (se plantegning for mål). Belægningen falder med 15 promille mod acodrain.

Følgende skal udføres:


Opgaven skal udføres praktisk med de mål der står på tegningen. Sten type er valgfri, dog kan f.eks. 40x40 cm fliser ikke bruges.

Din egen kvalitetskontrol skal udføres efter vedlagte bedømmelsesskema, beregnet for praktikopgaven.

Din egen kvalitetskontrol skal udføres efter vedlagte bedømmelsesskema, til brug for det teoretiske materiale.

Du skal tage mindst 3 billeder af opgaven som skal uploades på Moodle, samt skal du tage et billede af bedømmelsesskemaet som skal uploades.

Se næste side for tegning og mål

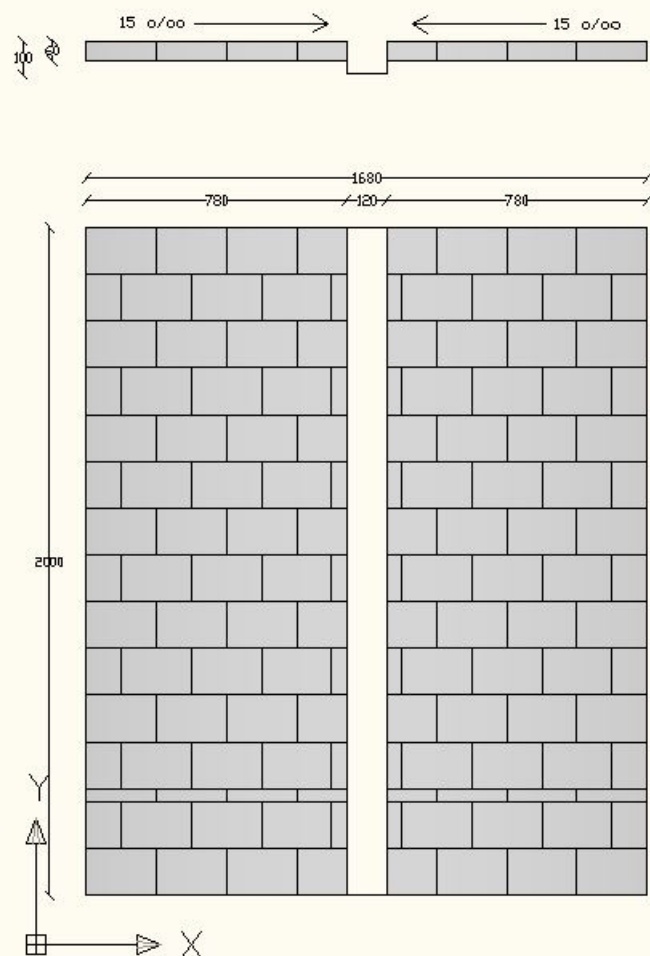

Noter:

Belægningsssten er herregårdssten
 med målene 210x140x55 eller 60 mm.
 Alle mål er i mm.
 Acodrain er 1000x120.
 Belægning falder med 20 o/oo mod
 acodrain.