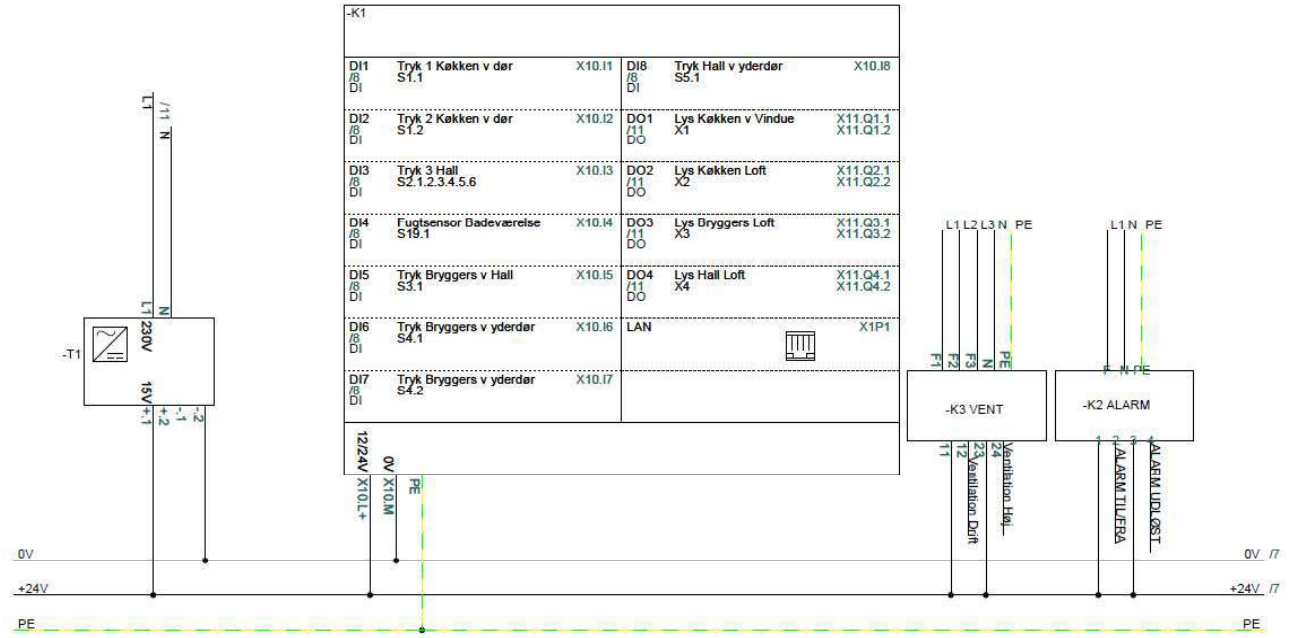
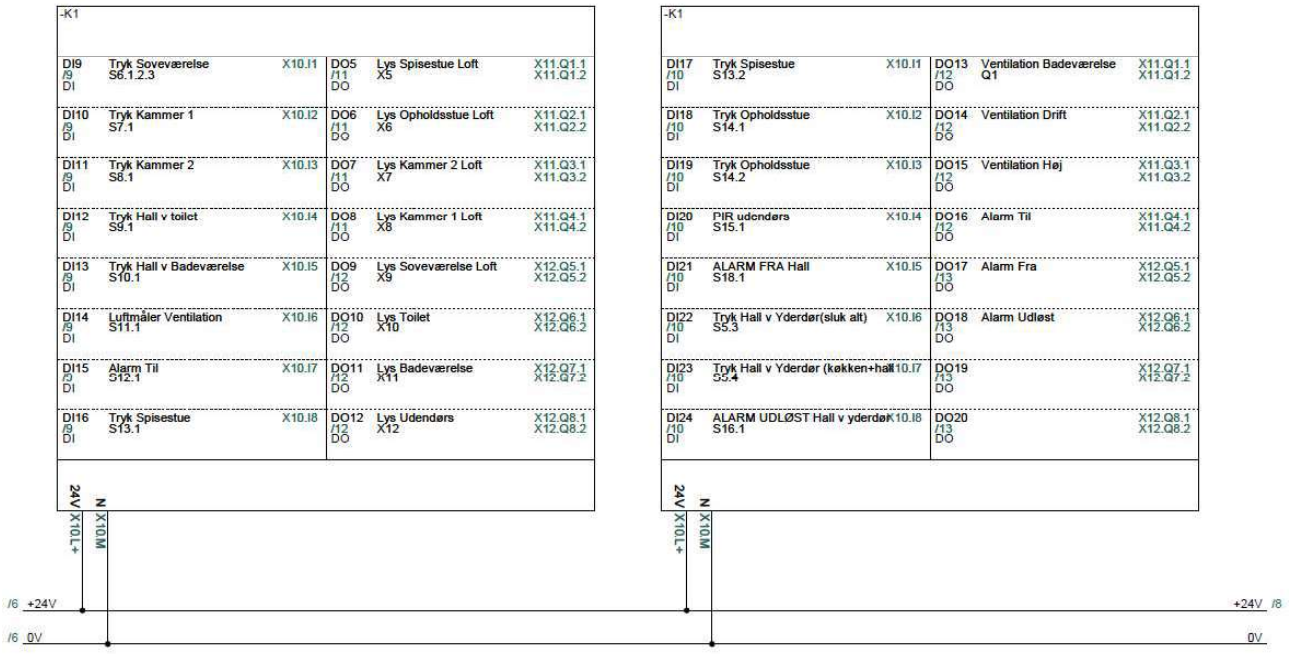
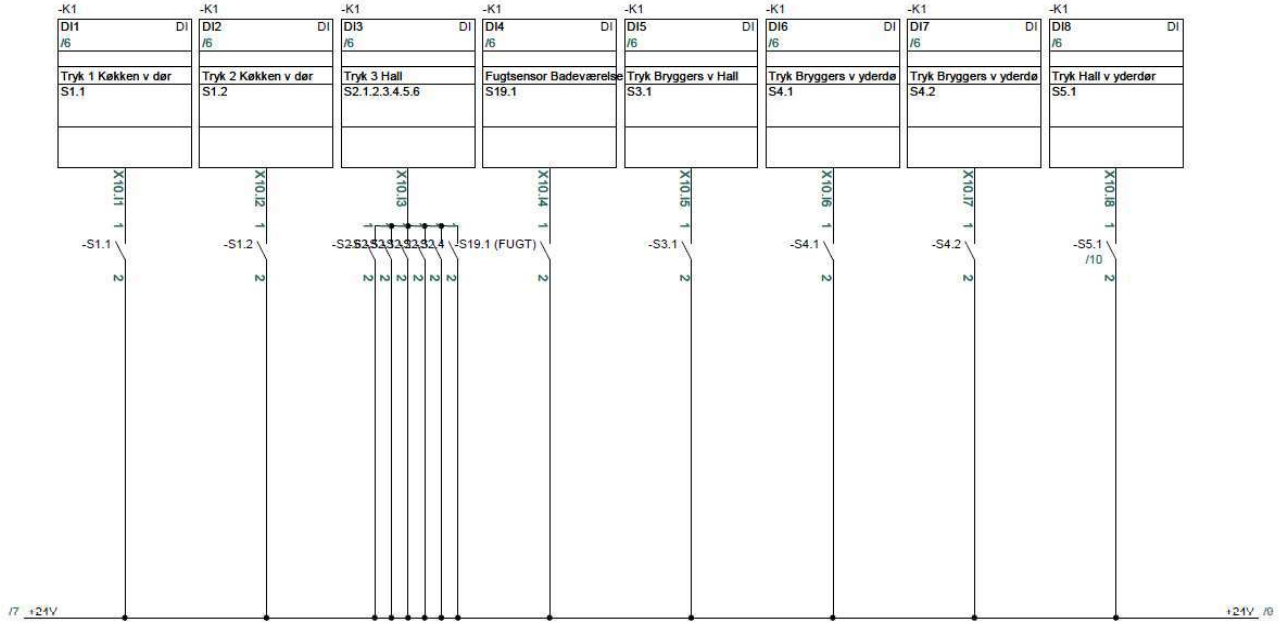
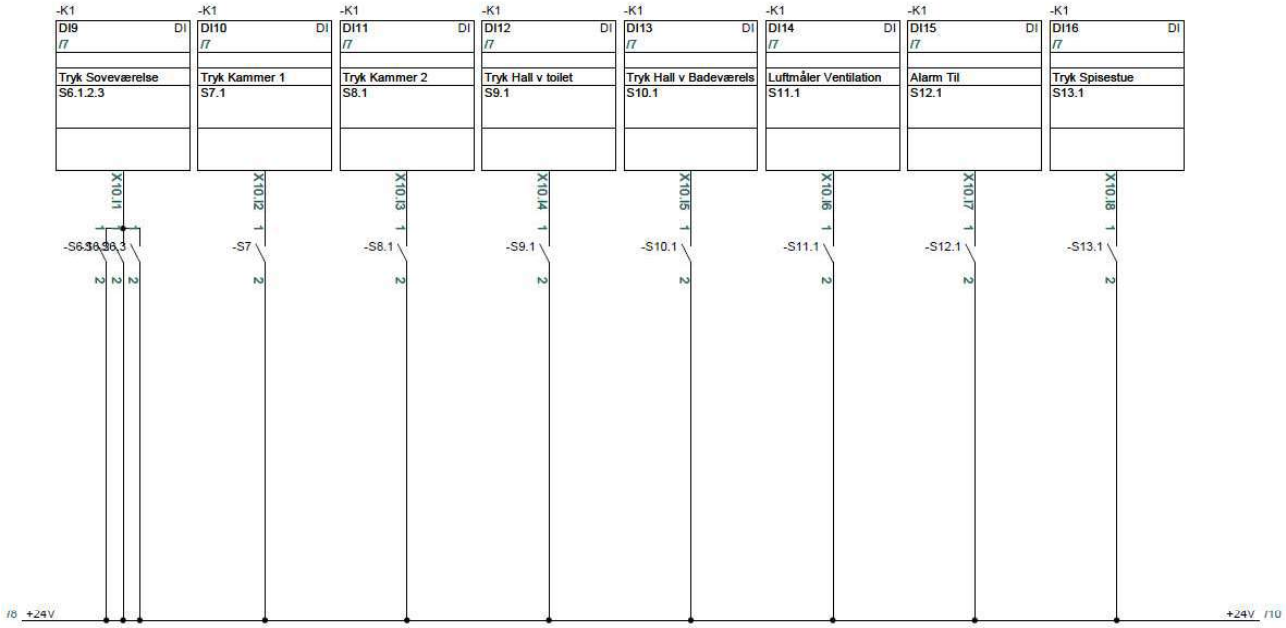
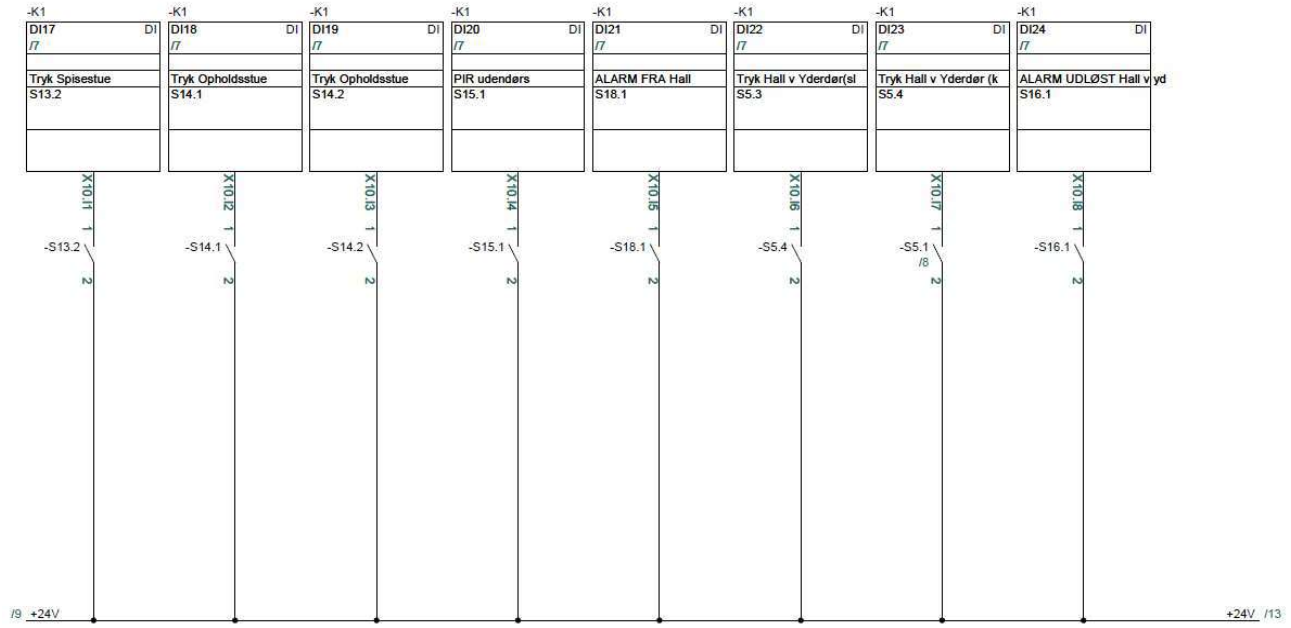
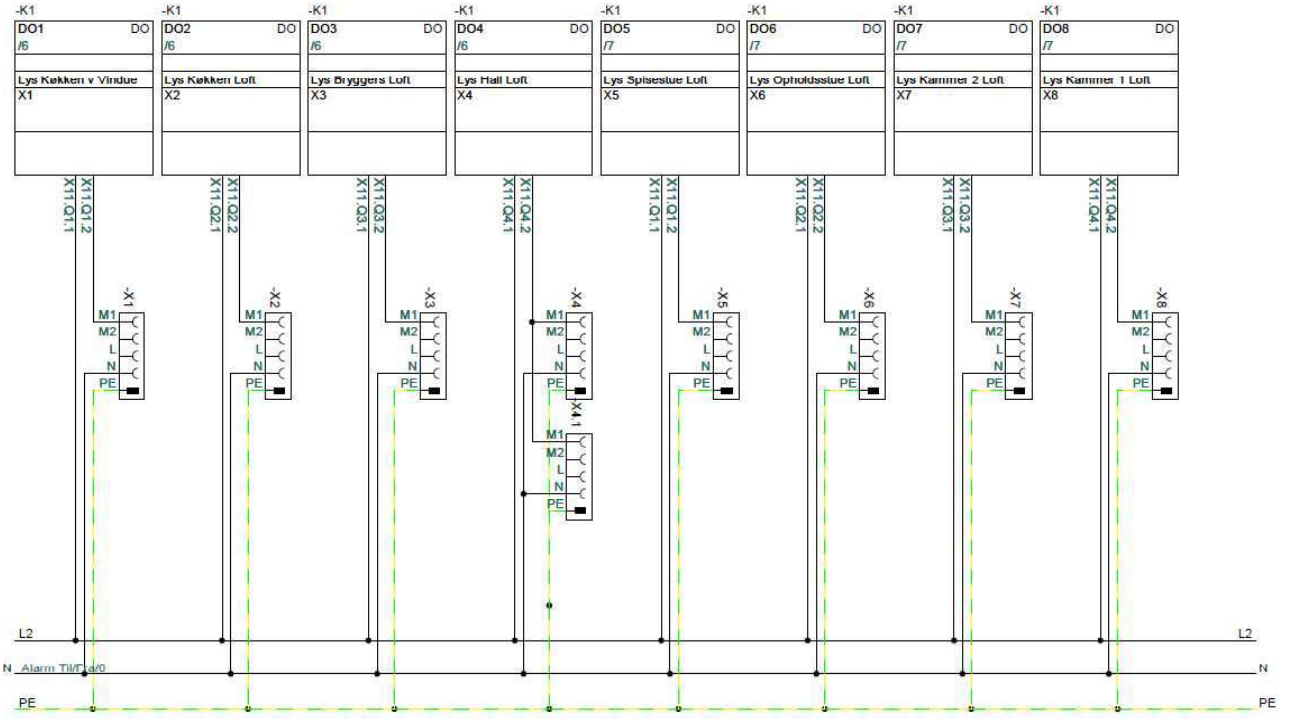

-K1
DI1 Tryk 1 Køkken v dør X10.I1 /8 S1.1 DI
DI2 Tryk 2 Køkken v dør X10.I2 /8 S1.2 DI
DI3 Tryk 3 Hall X10.I3 /8 S2.1.2.3.4.5.6 DI
DI4 Fugtsensor Badeværelse X10.I4 /8 S19.1 DI
DI5 Tryk Bryggers v Hall X10.I5 /8 S3.1 DI
DI6 Tryk Bryggers v yderdør X10.I6 /8 S4.1 DI
DI7 Tryk Bryggers v yderdør X10.I7 /8 S4.2 DI
DI8 Tryk Hall v yderdør X10.I8 /8 S5.1 DI
DO1 Lys Køkken v Vindue X11.Q1.1 X11.Q1.2 /11 X1 DO
DO2 Lys Køkken Loft X11.Q2.1 X11.Q2.2 /11 X2 DO
DO3 Lys Bryggers Loft X11.Q3.1 X11.Q3.2 /11 X3 DO
DO4 Lys Hall Loft X11.Q4.1 X11.Q4.2 /11 X4 DO
LAN X1P1
12/24V X10.L+
0V X10.M
PE
L1 /11 N
L1 230V N
15V +1 +2 -1 -2
-T1
L1 L2 L3 N PE
F1 F2 F3 N PE
-K3 VENT
11 12 Ventilation Drift 23 24 Ventilation Høj
L1 N PE
1 2 3
-K2 ALARM
ALARM TIL/FRA
ALARM UDLØST
0V
+24V
PE
0V /7
+24V /7
PE

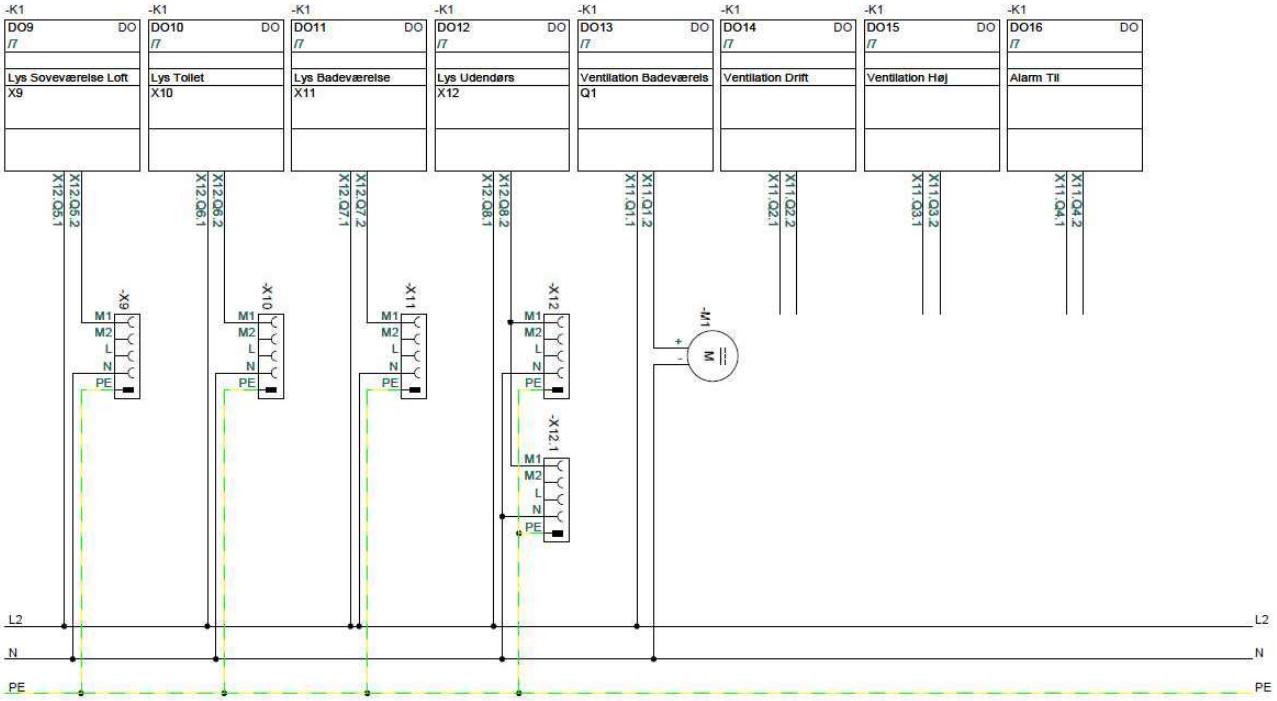

-K1
DI9 Tryk Soveværelse X10.I1 /9 S6.1.2.3 DI
DI10 Tryk Kammer 1 X10.I2 /9 S7.1 DI
DI11 Tryk Kammer 2 X10.I3 /9 S8.1 DI
DI12 Tryk Hall v toilet X10.I4 /9 S9.1 DI
DI13 Tryk Hall v Badeværelse X10.I5 /9 S10.1 DI
DI14 Luftmåler Ventilation X10.I6 /9 S11.1 DI
DI15 Alarm Til X10.I7 /9 S12.1 DI
DI16 Tryk Spisestue X10.I8 /9 S13.1 DI
DO5 Lys Spisestue Loft X11.Q1.1 X11.Q1.2 /11 X5 DO
DO6 Lys Opholdsstue Loft X11.Q2.1 X11.Q2.2 /11 X6 DO
DO7 Lys Kammer 2 Loft X11.Q3.1 X11.Q3.2 /11 X7 DO
DO8 Lys Kammer 1 Loft X11.Q4.1 X11.Q4.2 /11 X8 DO
DO9 Lys Soveværelse Loft X12.Q5.1 X12.Q5.2 /12 X9 DO
DO10 Lys Toilet X12.Q6.1 X12.Q6.2 /12 X10 DO
DO11 Lys Badeværelse X12.Q7.1 X12.Q7.2 /12 X11 DO
DO12 Lys Udendørs X12.Q8.1 X12.Q8.2 /12 X12 DO
24V X10.L+
N X10.M
/6 +24V
/6 0V
-K1
DI17 Tryk Spisestue X10.I1 /10 S13.2 DI
DI18 Tryk Opholdsstue X10.I2 /10 S14.1 DI
DI19 Tryk Opholdsstue X10.I3 /10 S14.2 DI
DI20 PIR udendørs X10.I4 /10 S15.1 DI
DI21 ALARM FRA Hall X10.I5 /10 S18.1 DI
DI22 Tryk Hall v Yderdør(sluk alt) X10.I6 /10 S5.3 DI
DI23 Tryk Hall v Yderdør (køkken+hall X10.I7 /10 S5.4 DI
DI24 ALARM UDLØST Hall v yderdø X10.I8 /10 S16.1 DI
DO13 Ventilation Badeværelse X11.Q1.1 X11.Q1.2 /12 Q1 DO
DO14 Ventilation Drift X11.Q2.1 X11.Q2.2 /12 DO
DO15 Ventilation Høj X11.Q3.1 X11.Q3.2 /12 DO
DO16 Alarm Til X11.Q4.1 X11.Q4.2 /12 DO
DO17 Alarm Fra X12.Q5.1 X12.Q5.2 /13 DO
DO18 Alarm Udløst X12.Q6.1 X12.Q6.2 /13 DO
DO19 X12.Q7.1 X12.Q7.2 /13 DO
DO20 X12.Q8.1 X12.Q8.2 /13 DO
24V X10.L+
N X10.M
+24V /8
0V


-K1
DI1 DI
/6
Tryk 1 Køkken v dør
S1.1
DI2 DI
/6
Tryk 2 Køkken v dør
S1.2
DI3 DI
/6
Tryk 3 Hall
S2.1.2.3.4.5.6
DI4 DI
/6
Fugtsensor Badeværelse
S19.1
DI5 DI
/6
Tryk Bryggers v Hall
S3.1
DI6 DI
/6
Tryk Bryggers v yderdø
S4.1
DI7 DI
/6
Tryk Bryggers v yderdø
S4.2
DI8 DI
/6
Tryk Hall v yderdør
S5.1
X10.1
X10.2
X10.3
X10.4
X10.5
X10.6
X10.7
X10.8
-S1.1
-S1.2
-S19.1 (FUGT)
-S3.1
-S4.1
-S4.2
-S5.1
/10
/7 +24V
+24V /9


-K1
DI9 DI
/7
Tryk Soveværelse
S6.1.2.3
DI10 DI
/7
Tryk Kammer 1
S7.1
DI11 DI
/7
Tryk Kammer 2
S8.1
DI12 DI
/7
Tryk Hall v toilet
S9.1
DI13 DI
/7
Tryk Hall v Badeværels
S10.1
DI14 DI
/7
Luftmåler Ventilation
S11.1
DI15 DI
/7
Alarm Til
S12.1
DI16 DI
/7
Tryk Spisestue
S13.1
X10.1
X10.2
X10.3
X10.4
X10.5
X10.6
X10.7
X10.8
-S7
-S8.1
-S9.1
-S10.1
-S11.1
-S12.1
-S13.1
/8 +24V
+24V /10


-K1
DI17 DI
/7
Tryk Spisestue
S13.2
DI18
Tryk Opholdsstue
S14.1
DI19
Tryk Opholdsstue
S14.2
DI20
PIR udendørs
S15.1
DI21
ALARM FRA Hall
S18.1
DI22
Tryk Hall v Yderdør(sl
S5.3
DI23
Tryk Hall v Yderdør (k
S5.4
DI24
ALARM UDLØST Hall v yd
S16.1
X10.I1
X10.I2
X10.I3
X10.I4
X10.I5
X10.I6
X10.I7
X10.I8
-S13.2
-S14.1
-S14.2
-S15.1
-S18.1
-S5.4
-S5.1
/8
-S16.1
/9 +24V
+24V /13


-K1
DO1 DO
/6
Lys Køkken v Vindue
X1
DO2
Lys Køkken Loft
X2
DO3
Lys Bryggers Loft
X3
DO4
Lys Hall Loft
X4
DO5
/7
Lys Spisestue Loft
X5
DO6
Lys Opholdsstue Loft
X6
DO7
Lys Kammer 2 Loft
X7
DO8
Lys Kammer 1 Loft
X8
X11.Q1.1
X11.Q1.2
X11.Q2.1
X11.Q2.2
X11.Q3.1
X11.Q3.2
X11.Q4.1
X11.Q4.2
-X1
-X2
-X3
-X4
-X4.1
-X5
-X6
-X7
-X8
M1
M2
L
N
PE
L2
N
PE
Alarm Til/Fra/0


-K1
DO9 DO
/7
Lys Soveværelse Loft
X9
-K1
DO10 DO
/7
Lys Toilet
X10
-K1
DO11 DO
/7
Lys Badeværelse
X11
-K1
DO12 DO
/7
Lys Udendørs
X12
-K1
DO13 DO
/7
Ventilation Badeværels
Q1
-K1
DO14 DO
/7
Ventilation Drift
-K1
DO15 DO
/7
Ventilation Høj
-K1
DO16 DO
/7
Alarm Til
X12.Q5.1
X12.Q5.2
X12.Q6.1
X12.Q6.2
X12.Q7.1
X12.Q7.2
X12.Q8.1
X12.Q8.2
X11.Q1.1
X11.Q1.2
X11.Q2.1
X11.Q2.2
X11.Q3.1
X11.Q3.2
X11.Q4.1
X11.Q4.2
-X9
-X10
-X11
-X12
-X12.1
-M1
M1
M2
L
N
PE
+
-
L2
N
PE